


取付管工詳細図


(本管接続)

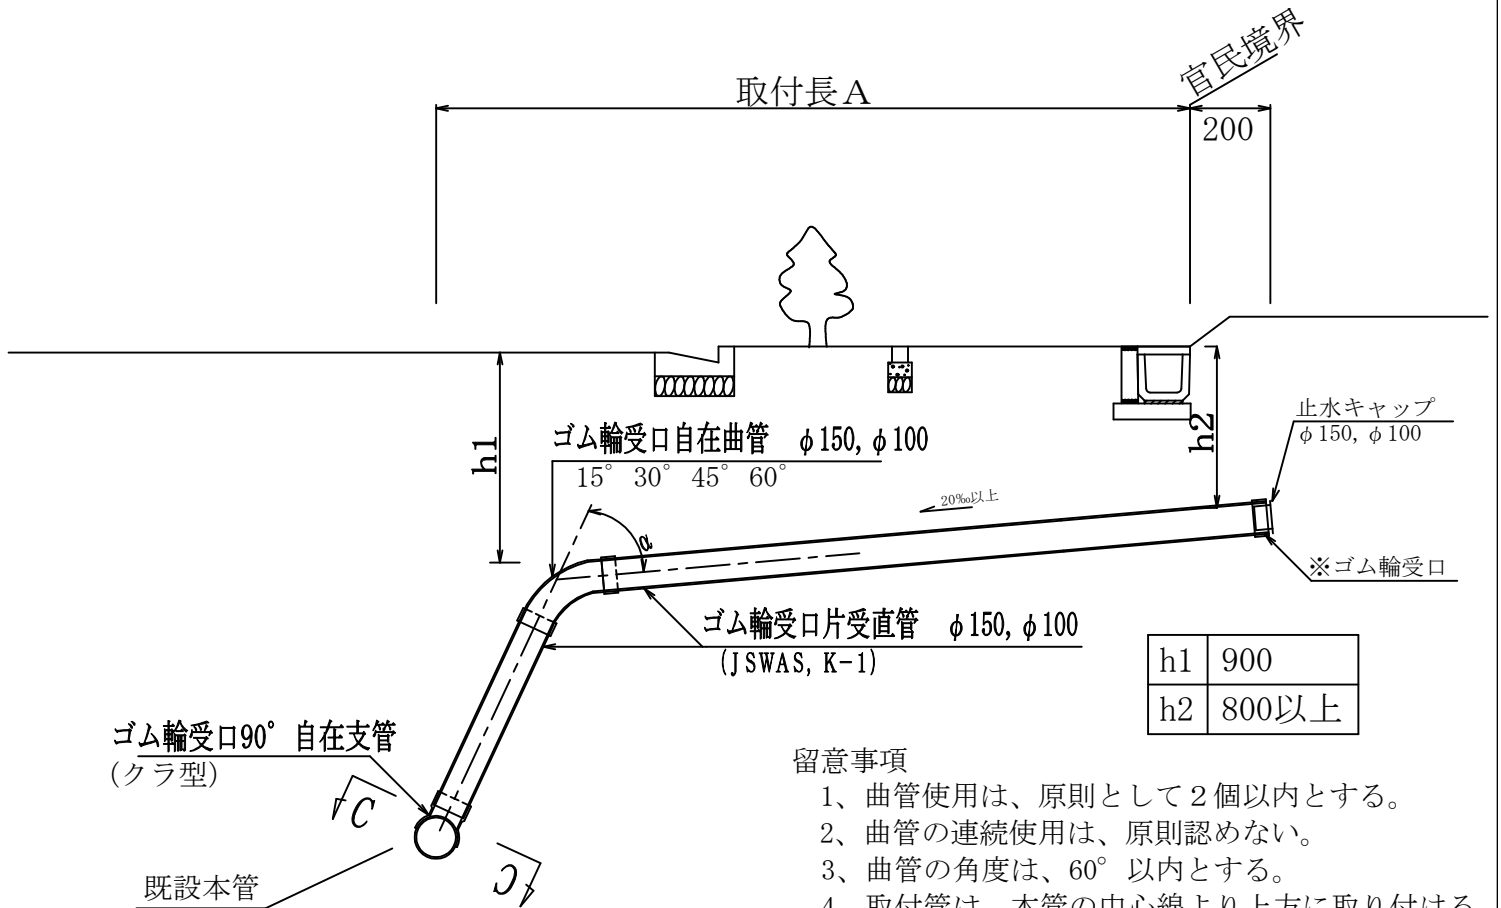

留意事項

- 1、曲管使用は、原則として2個以内とする。
- 2、曲管の連続使用は、原則認めない。
- 3、曲管の角度は、60° 以内とする。
- 4、取付管は、本管の中心線より上方に取り付ける。
- 5、取付管は、本管に対し60° 又は90° で接続する。
- 6、支管は、本管との水密性及び接着性が十分に発揮するよう樹脂系接合材を塗布する。
- 7、支管は、焼きなまし番線(#10)により、本管と密着するよう2箇所 で固定する。
- 8、管同士の接続は、ゴム輪受口を原則とする。
- 9、本管内面にツメ等で固定する支管は、原則使用不可とする。

C詳細図

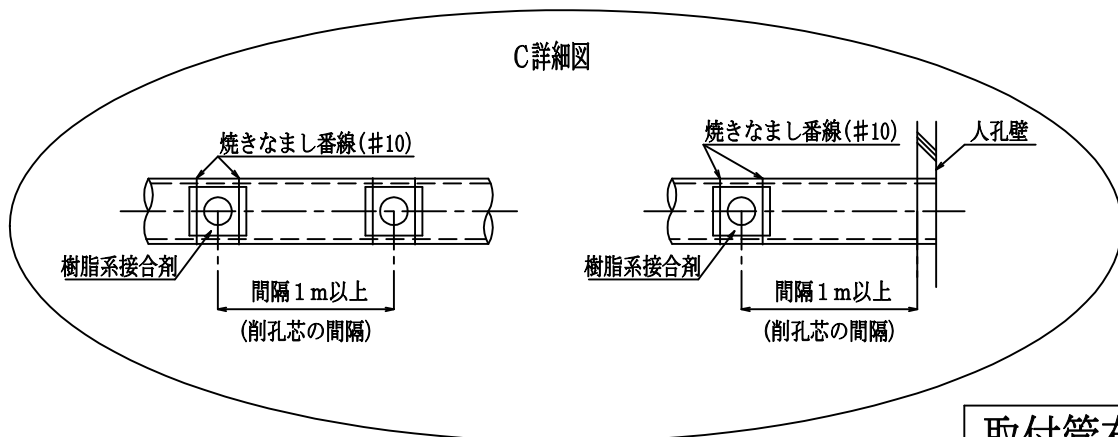

取付管布設標準図
東郷町下水道標準