


取付管工詳細図 (人孔接続)

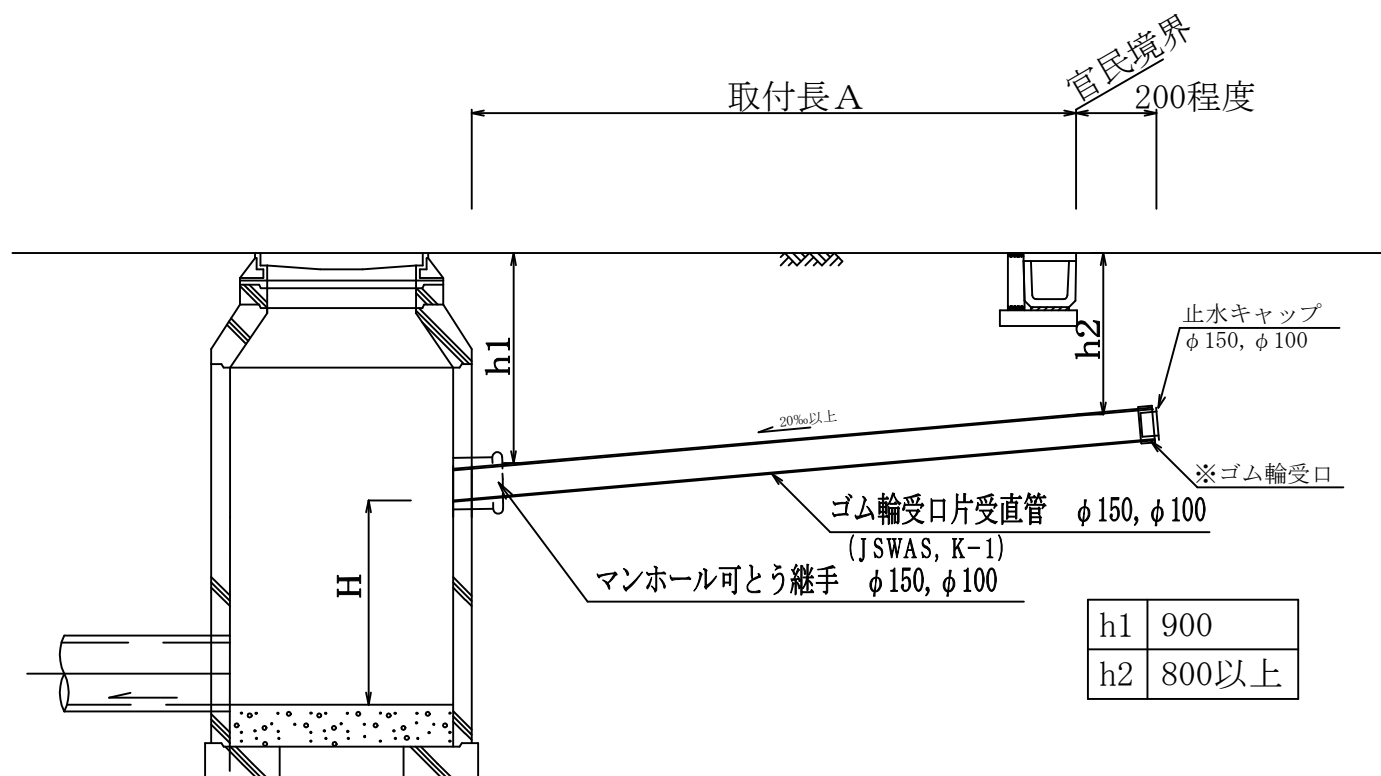

※ 取付管流入管底高と本管流出管底高の落差（H）が70cm以上の場合は、副管を設置する。副管は、原則内副管とする。