


図表8

境川流域下水道流出水量の推移(67ページ)

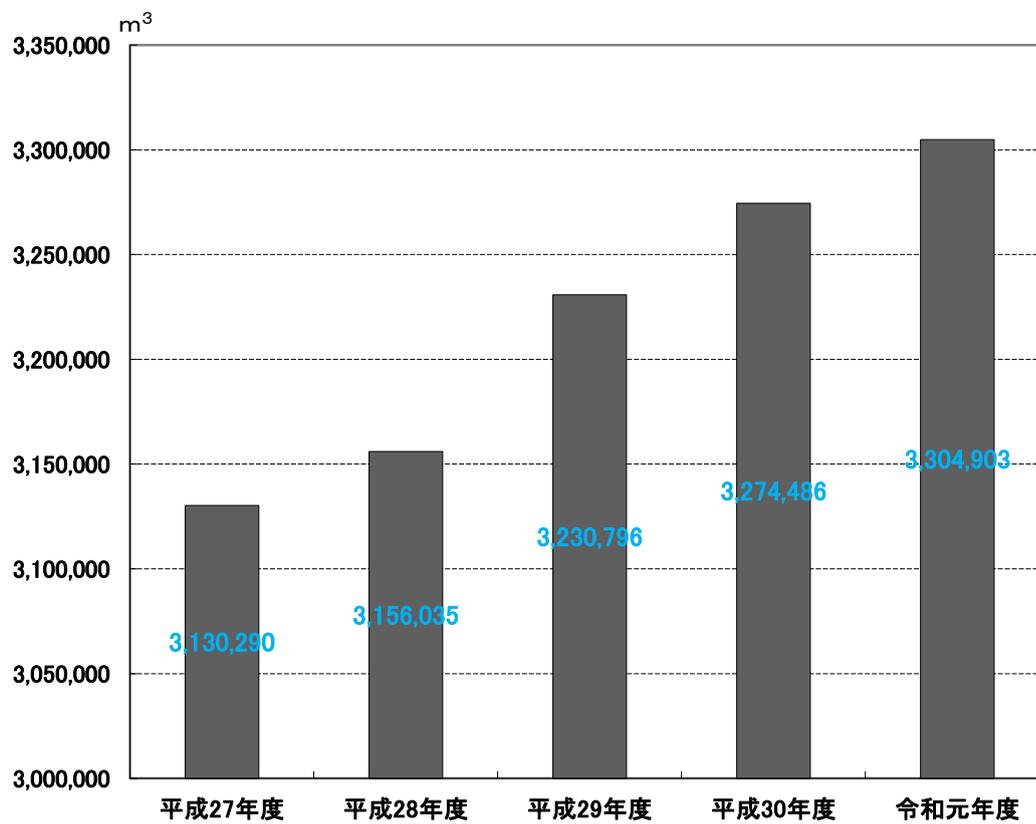

8-1 低圧電力量

各年度3月31日現在(単位:口、kW、MWh)

区分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
電灯					
契約口数	21,836	X	22,458	22,823	22,865
契約電力	88,430	X	90,753	91,869	91,944
販売電力量	75,806	X	82,286	80,718	79,648
電力					
契約口数	X	X	1,458	1,416	1,380
契約電力	X	X	11,456	11,230	10,886
販売電力量	X	X	9,567	8,917	8,428

(注)販売電力量は年度合計 資料:中部電力パワーグリッド株式会社 ネットワークサービスセンター

8-2 上水道の状況

各年度3月31日現在

区分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
給水人口 (人)	42,817	43,219	43,464	43,772	43,996
普及率 (%)	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8
配水量 (千m3/年)	4,034	4,098	4,117	4,139	4,189
一日平均配水量 (m3)	11,051	11,196	11,278	11,341	11,477
一世帯あたり 一日平均配水量 (ℓ)	665	662	656	648	643

資料:愛知中部水道企業団

8-3 公共下水道普及状況

各年3月31日現在(単位:人、%)

区分	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	令和2年
人口 (A)	42,878	43,280	43,525	43,833	44,057
供用人口 (B)	33,713	34,088	34,534	34,947	35,306
使用人口 (C)	31,238	31,791	32,387	32,903	33,488
普及率 (B/A)	78.63	78.76	79.34	79.73	80.14
水洗化率 (C/B)	92.66	93.26	93.78	94.15	94.85

資料:下水道課

8-4 境川流域下水道流出水量

(単位:m³)

区分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
境川流域下水道流出水量	3,130,290	3,156,035	3,230,796	3,274,486	3,304,903

資料:下水道課